

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - Direzione Tecnica, Servizio Gestione

Demanio Idrico

dirgen@cert.arpa.emr.it**[DG26T0004]**

e, p.c.

E-DISTRIBUZIONE SPA

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**[424096225 EDIS 102430043]**


Riscontro al prot. ARSTPC n. 7873 del 12/02/2026

Oggetto: richiesta di concessione relativa all'occupazione di area demaniale di pertinenza del corso d'acqua affluente al rio Grazzano, tramite un attraversamento ed un parallelismo interrato con linea elettrica 15 kV (M.T.) nel Comune di Vigolzone (PC), loc. Grazzano Visconti, catastalmente identificati con il foglio 2 fronte mappali 296-294-293 - richiedente Ditta: E-Distribuzione S.p.A. (Cod. 424096225 EDIS 102430043) - Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904 ed ex art. 120 T.U. R.D. 1775/1933.


Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1121 del 27 luglio 2009 è stato approvato uno schema di accordo tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEL Distribuzione S.p.A., di seguito *Richiedente*, avente ad oggetto la gestione amministrativa delle interferenze tra le linee elettriche di quest'ultima con le aree del Demanio idrico;
- l'Ufficio ARPAE - Direzione Tecnica, Servizio Gestione Demanio idrico, con nota ARSTPC acquisita a protocollo dello Scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) al n. 7873 del 12/02/2026, ha inoltrato l'istanza presentata dalla Società ENEL Distribuzione S.p.A. (nel seguito, *Richiedente*) con la quale si richiede il rilascio di nulla osta idraulico per l'occupazione di aree del Demanio idrico di pertinenza del corso d'acqua rio Grazzano per nuova interferenza in attraversamento trasversale entro tubazione corrugata di un tratto della linea interrata MT 15 kV con sezione elettrica 3x1x240 mm², in Comune di Vigolzone (PC), loc. Grazzano Visconti, in area catastalmente identificata al foglio 2 fronte mappali 296-294-293 del N.C.T. del Comune di Vigolzone (PC).

Vista la documentazione allegata all'istanza:

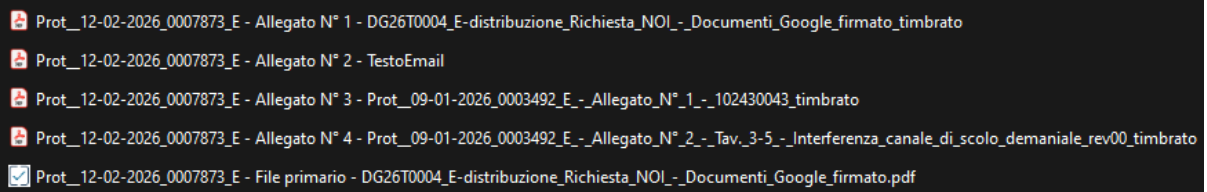

dalla quale si evince che trattasi di nuova interferenza con canale demaniale intubato per attraversamento trasversale entro tubazione corrugata di un tratto della linea interrata MT 15 kV con sezione elettrica 3x1x240 mm² secondo i prospetti di seguito estratti in scala 1:50:

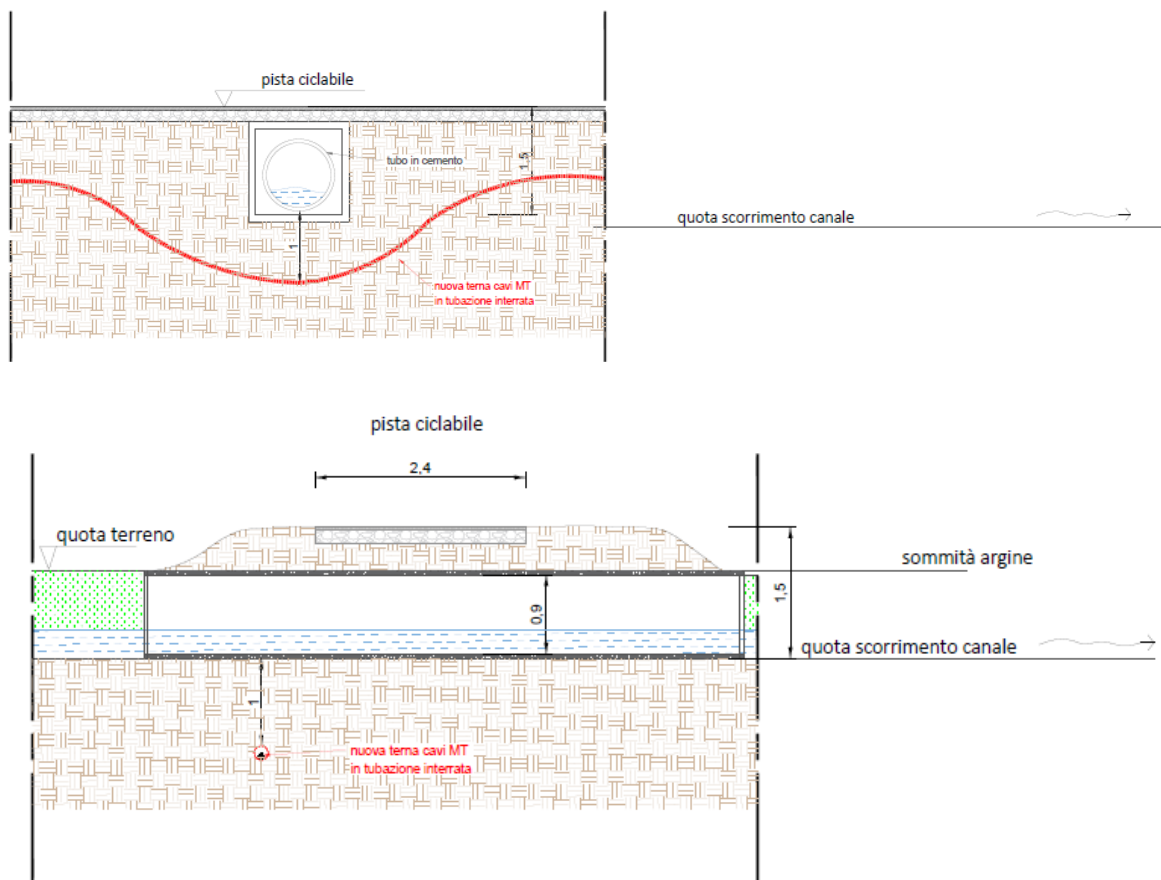

Considerato che:

- la richiesta di autorizzazione è assimilabile sotto il profilo idraulico alla "Richiesta Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 ed accordo di cui alla D.G.R. 1121/2009 ed alla D.G.R. 1278/2009", in osservanza al T.U. R.D. 1775/1933;
- il Richiedente dichiara quanto segue:
"Ogni particolare ed accessorio verrà costruito rispettando tutte le norme vigenti. Nell'esecuzione dei lavori E-Distribuzione S.p.A. adotterà, inoltre, i migliori provvedimenti suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza per salvaguardare l'incolumità delle persone ed

evitare danni all'opera attraversata.”;

- il *Richiedente* dichiara che l'interferenza rispetta le prescrizioni tecniche, da intendersi ivi integralmente richiamate, previste dall'allegato tecnico dell'Accordo sostitutivo di concessione, secondo quanto deliberato in riferimento alla gestione amministrativa delle interferenze tra le linee elettriche di ENEL Distribuzione S.p.A. e le aree di pertinenza del Demanio idrico della Regione Emilia-Romagna;
- la condotta elettrica, se posata, come dichiarato dalla Società *Richiedente*, mediante posa della terna dei conduttori ad una quota negativa di metri 1 al di sotto dell'opera di scolo demaniale, non interferisce con il regolare regime idraulico ed il buon deflusso delle portate liquide/solide del corso d'acqua rio Grazzano.

Verificato che:

- il corso d'acqua denominato rio Grazzano rientra tra le competenze territoriali della Scrivente Autorità idraulica in quanto avente sedime demaniale per il tratto in argomento.

Tutto ciò premesso, visto e considerato Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica competente ed in forza dell'art. 93 del T.U. R.D. 523/1904 e dell'art. 120 del T.U. R.D. 1775/1933, rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO

nei limiti ed ambiti di competenza affidati allo stesso, al rilascio della concessione in merito all'occupazione di aree del Demanio idrico di pertinenza del corso d'acqua rio Grazzano per nuova interferenza in attraversamento trasversale entro tubazione corrugata di un tratto della linea interrata MT 15 kV con sezione elettrica 3x1x240 mm², in Comune di Vigolzone (PC), loc. Grazzano Visconti, in area catastalmente identificata al foglio 2 fronte mappali 296-294-293 del N.C.T. del Comune di Vigolzone (PC), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il *Richiedente* è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche di posa contenute nell'allegato parte integrante e sostanziale dell'Accordo sostitutivo di concessione stipulato tra ENEL e RER;
- il *Richiedente* è tenuto a comunicare alla Scrivente Agenzia, a mezzo PEC all'indirizzo di posta riportato nell'intestazione del presente atto, le date di inizio e di ultimazione lavori, al fine di consentire di effettuare, anche durante l'esecuzione degli stessi, gli eventuali controlli ritenuti necessari nell'ambito dei compiti di sorveglianza idraulica e polizia attribuiti all'Agenzia stessa;
- il *Richiedente* è tenuto al contenimento della vegetazione - anche demaniale - potenzialmente interferente con l'elettrodotto, durante tutto il periodo d'esercizio dello stesso; i tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale

oltre che nel rispetto della D.G.R. 1919 del 04/11/2019, al fine, possibilmente, di non arrecare disturbo all'avifauna durante il periodo di nidificazione.

In rapporto alle sopracitate lavorazioni/opere di cantiere e piste/aree di stoccaggio, si anticipa fin d'ora che:

- è fatto assoluto divieto di asportare sedimenti alluvionali fuori dall'alveo demaniale o rispettive pertinenze del rio Grazzano;
- la responsabilità circa l'eventuale utilizzo di piste/guadi è in capo al *Richiedente*, il quale ne è costituito custode, ovvero è tenuto al loro controllo e gestione, impedendone fra l'altro l'accesso/superamento con idonei mezzi e/o segnaletica; in relazione all'eventuale impiego degli stessi si rammenta l'onere, a carico del soggetto pubblico o privato che ne tragga diretto beneficio, di provvedere a loro regolarizzazione da ottenersi attraverso il rilascio di concessione demaniale da parte del preposto Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna;
- la responsabilità circa l'area oggetto delle operazioni di posa della linea elettrica è in capo alla Società ENEL Distribuzione, la quale ne è costituita unica custode ovvero è tenuta al controllo ed alla gestione dell'area stessa impedendone l'accesso a soggetti terzi non autorizzati mediante idonei mezzi e/o segnaletica;
- salvo per riscontrate e motivate cause di forza maggiore, il *Richiedente* è tenuto al rispetto dei tempi riportati nel cronoprogramma delle lavorazioni previste, ritenendosi eventuali ritardi non direttamente imputabili a Questa Autorità idraulica;
- si raccomanda, fermi restando gli obiettivi di posa della linea elettrica, di limitarsi strettamente agli interventi definiti nel progetto autorizzato, prestando attenzione a non danneggiare il manufatto di scolo demaniale intubato ed, in linea generale, di non aumentare l'erosione spondale e di fondo alveo del rio Grazzano in conseguenza ad eventuali interventi di movimento terra che dovessero rendersi necessari, in ogni caso, da concordarsi previamente con lo Scrivente UT;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente Ufficio Territoriale;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere a fine lavori ogni opera provvisoria e/o finalizzata alla cantierizzazione degli stessi o di qualunque altro potenziale impedimento al corretto regime idraulico ed al buon deflusso delle acque del rio Grazzano;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di rimuovere a fine lavori ogni rifiuto residuale che ne sia derivato, provvedendo al suo corretto smaltimento in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di differenziazione e di conferimento;
- è fatto obbligo al *Richiedente* di adottare tutte le cautele necessarie alla tutela della fauna acquatica durante l'esecuzione dei lavori, contattando preventivamente il SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI PARMA E PIACENZA della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo di posta elettronica certificata STACP.PR@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it ed il Corpo di Polizia Provinciale delle Province di Piacenza e Parma;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione ricade in fascia ad elevato rischio idraulico e che la fruizione, anche temporanea, di tali superfici espone potenzialmente

a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al soggetto *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, il *Richiedente* è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici istituzionali rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito Allerta Meteo Emilia-Romagna della Regione Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>) al fine di considerare l'interruzione di ogni attività di cantiere in qualunque momento in concomitanza di ogni livello di allerta idro-meteo diramato - giallo, arancione, rosso. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto del presente nulla osta idraulico;

- è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza del presente nulla osta idraulico, venissero arrecati a proprietà di monte e di valle, sia pubbliche che private, a persone, animali e cose - inclusa la fauna acquatica -, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Cordiali saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
f.to digitalmente